

T897119



ESERCIZIO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1818

SECURITY FARE

Psimori

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.878	11/11/2019			1.144,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

SECURITY FIRE S.a.s.

VIA PAOLO CASSANO 315-317

70023 GIOIA DEL COLLE (BA)

Partita IVA: 05300020723 C.F. 05300020723

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecentoquarantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT93N0884441480002005509211

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2283 del 22/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.
2283 CIG Z1328F7895

IMPORTO LORDO	1.144,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.144,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.144,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL GESTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1315989182 Data SDI: 25/07/2019 10:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SECURITY FIRE SAS Via P. Cassano 315/317 70023 - Gioia del Colle - BA - IT P.IVA: IT05300020723 Cod. Fiscale: 05300020723 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA Via Cesare Battisti , 657 74122 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2283	2019-07-22	EUR 1.420,08

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 37 Data DDT: 2019-07-18					
	** Rif. Doc. di trasporto 37 del 18/07/2019:				22 %
T5 MED	Estintore a Biossido di carbonio da kg. 5 classe incendio 113B omologato MED	8	87,00	696,00	22 %
SH9 MED	Estintore a schiuma da lt. 9 omologato dal M.I. ai sensi del D.M. il 07/01/2005 - classe incendio 34A233B 75F omologato MED	2	78,00	156,00	22 %
	Revisione estintore a schiuma da lt. 9	26	10,00	260,00	22 %
	Revisione estintore a schiuma da lt. 50	2	26,00	52,00	22 %
	Rif. Vs. Prot. n. 2/A Delib. 139 del 21/12/2018				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.164,00	256,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 1.164,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE F.LE DI GIOIA DEL COLLE	IT93N0884441480002005509211

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invo: IF5VN

Versione Style 2.5

TRASFERIS € 20,00

 Prof. 1976
 19/8/19

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1315989182 Data SDI: 25/07/2019 10:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SECURITY FIRE SAS Via P. Cassano 315/317 70023 - Gioia del Colle - BA - IT P.IVA: IT05300020723 Cod. Fiscale: 05300020723 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA Via Cesare Battisti, 657 74122 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2283	2019-07-22	EUR 1.420,08

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 37 Data DDT 2019-07-18					
	** Rif. Doc. di trasporto 37 del 18/07/2019:				22 %
T5 MED	Estintore a Biossido di carbonio da kg. 5 classe incendio 113B omologato MED	8	87,00	696,00	22 %
SH 9 MED	Estintore a schiuma da lt. 9 omologato dal M.I. ai sensi del D.M. il 07/01/2005 - classe incendio 34A233B 75F omologato MED	2	78,00	156,00	22 %
	Revisione estintore a schiuma da lt. 9	26	10,00	260,00	22 %
	Revisione estintore a schiuma da lt. 50	2	26,00	52,00	22 %
	Rif. Vs. Prot. n. 2/A Delib. 139 del 21/12/2018				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.164,00	256,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 1.164,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE F.LE DI GIOIA DEL COLLE	IT93N0884441480002005509211

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: IF5VN

Versione Style 2.5

Prot. 1976
19/8/19

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 13^a del 18

Data scadenza pagamento

30-9-19

DATA 23/8/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 20/08/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 13-11-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prattini @ 20
 Quarta Alta Credito

Azlenda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SECURITY FIRE S.a.s. VIA PAOLO CASSANO 315-317 GIOIA DEL COLLE 70023 BA P.I. 05300020723 C.F. 05300020723 Tel: 0803484683 Fax: 0803485014 E-mail: securityfire@libero.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 19/06/2019	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 25/06/2019	Numero Documento OACE000284				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG Z1328F7895		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008321		Estintore CO2 marcato MED 5 Kg c/supporto	PZ	8,00	87,0000		696,00
00008322		Estintore schiuma marcato MED 5 Lt c/supporto	PZ	2,00	78,0000		156,00
0286		N.B. rilascio certif. conformità "Estintore nuovo"					
0287		Revisione annuale estintore schiuma 9 Lt		26,00	10,0000		260,00
		Revisione annuale estintore schiuma 50 Lt		2,00	26,0000		52,00
		N.B. rilascio certif. annuale "Estintore revisionato"					
		Rif. Vs. prev. del 19/06/2019					
		per Motonavi Adria e Clodia					
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.164,00	€ 256,08	€ 1.420,08		
		Totali	€ 1.164,00	€ 256,08	€ 1.420,08		

				
Il compilatore	Resp. unità A.C.	Direttore Tecnico	Direttore Generale	PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T



PRODOTTI E SERVIZI ANTINCENDIO

Sede: Via Paolo Cassano, 315/317 • 70023 GIOIA DEL COLLE (BA)

Tel. 080.348.46.83 • Fax 080.348.50.14

Cell. 393.941.38.64 • 347.237.75.74 • 340.160.87.70 • 340.160.87.71

Ufficio: Traversa Via Stazione, sn • 74011 CASTELLANETA (TA)

www.paginegialle.it/securityfiresas • e-mail: securityfire@libero.it

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001/2008 • Certificato n. 631439 GIC

Azienda Associata UCCT Divisione CIMAS: Installatori, Manutentori, Assemblatori - Specializzati.

BOLLA DI LAVORO


CONTROLLO, REVISIONE E MANUTENZIONE,
APPARECCHI E/O IMPIANTI ANTINCENDIO
FISSI E MOBILI

Data 17/07/2019 Rif. n. fattura

Intervento effettuato da:

Correale
Hiwi

Denominazione e ragione sociale del Cliente



Sede di:

IDEA

Tipo dell'intervento effettuato
☒ Manutenzione periodica
☐ Rivelazione incendi UNI 9795
☒ Estintori UNI 9994
☐ E.F.C. UNI 9494
☐ Gruppo Pompe UNI 9490 -12845
☐ Porte REI D.M. 10/03/98 All. III
☐ Idrante UNI-EN 671/3
☐ Disp. V. Esodo D.M. 03/11/04
☐ Spk•Sch UNI 9489
☐ Extra


DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO EFFETTUATO

UBICAZIONE

MATRICOLA ESTINTORI

N° 12 A SCHIUMA DA LT. 9

N° 01 A SCHIUMA DA LT. 30

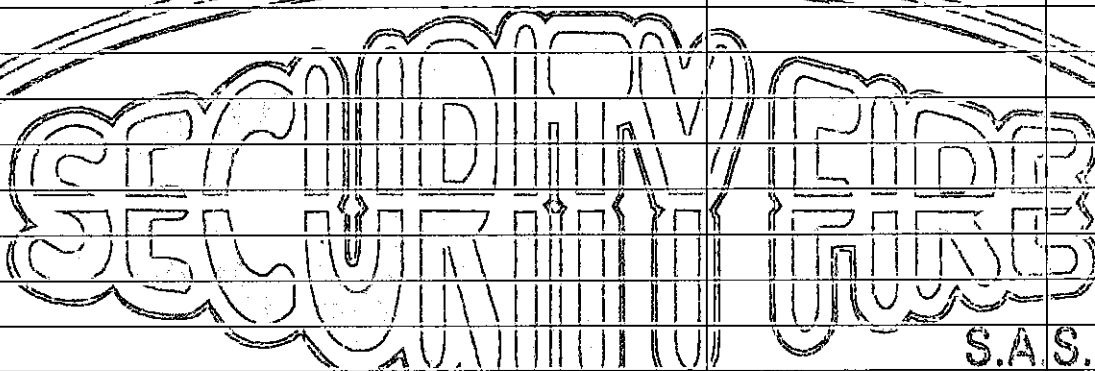

☐ Segnalazioni tecniche

AMAT spa Taranto S.p.A. - C.A.B. 00151		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.S. n°26 del 21/04/2006)		
Consegna materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	19 LUG. 2019	

Firma degli addetti all'intervento

Timbro e firma Cliente



EGIDIO DI LORO



PRODOTTI E SERVIZI ANTINCENDIO

Sede: Via Paolo Cassano, 315/317 • 70023 GIOIA DEL COLLE (BA)

Tel. 080.348.46.83 • Fax 080.348.50.14

Cell. 393.941.38.64 • 347.237.75.74 • 340.160.87.70 • 340.160.87.71

Ufficio: Traversa Via Stazione, sn • 74011 CASTELLANETA (TA)

www.paginegialle.it/securityfiresas • e-mail: securityfire@libero.it

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001/2008 • Certificato n. 631439 GIC

Azienda Associata UCCT Divisione CIMAS: Installatori, Manutentori, Assemblatori - Specializzati.

BOLLA DI LAVORO


CONTROLLO, REVISIONE E MANUTENZIONE,
APPARECCHI E/O IMPIANTI ANTINCENDIO
FISSI E MOBILI

Data 10/07/2019 Rif. n. fattura

Intervento effettuato da:

Colasacco
M. U.

Denominazione e ragione sociale del Cliente



Sede di:

1057

Tipo
dell'intervento
effettuato

☒ Manutenzione periodica

☒ Estintori UNI 9994

☐ Gruppo Pompe UNI 9490 -12845

☐ Idrante UNI-EN 671/3

☐ Spk-Sch UNI 9489

☐ Rivelazione incendi UNI 9795

☐ E.F.C. UNI 9494

☐ Porte REI D.M. 10/03/98 All. III

☐ Disp. V. Esodo D.M. 03/11/04

☐ Extra


DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO EFFETTUATO

UBICAZIONE

MATRICOLA ESTINTORI

N° 18 A SCHIUMA DALI. 9

N° 04 A SCHIUMA DALI. 50

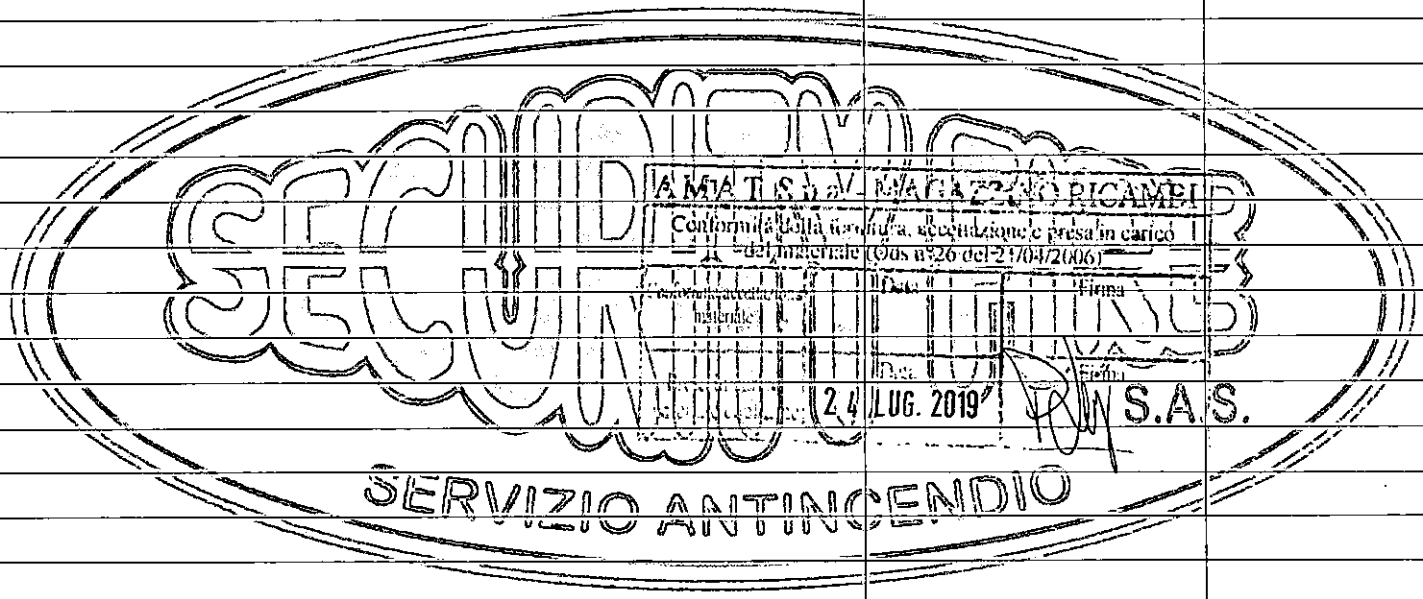

☐ Segnalazioni tecniche

Firma degli addetti all'intervento

[Signature]

Timbro e firma Cliente



COLITE
[Signature]
10/7



SECURITY FIRE SAS

Via P. Cassano 315/317 - 70023 Gioia del Colle (BA) - Italia
Tel. 080/3484683 / 347/2377574 / 340/1608771 Fax 080/3485014
e-mail: securityfire@libero.it Pec: securityfire@pec.it Internet: www.paginegialle.it/securityfiresas
C.F./P.Iva 05300020723 Reg. imprese 410799
Uff.Trav. Via Stazione, sn - 74011 Castellaneta (TA)

Doc. di trasporto nr. **37** del **18/07/2019**

Destinatario

AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA
Via Cesare Battisti, 657
74122 Taranto (TA)
italia

P.Iva 00146330733

Destinazione

AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA
Via Cesare Battisti, 657
74122 Taranto (TA)
italia

Codice	Descrizione	Quantità
T5 MED	Estintore a Biossidò di carbonio da kg. 5 classe incendio 113B omologato MED	8
SH 9 MED	Estintore a schiuma da lt. 9 omologato dal M.I. ai sensi del D.M. il 07/01/2005 - classe Incendio 34A233B 75F omologato MED	2

AMAT S.p.A. - SODALITÀ RICAMBI		
Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
	24 LUG. 2019	<i>[Firma]</i>

Incaricato del trasporto Mittente				Causale del trasporto Fornitura		Firma incaricato del trasporto 
Nr. colli 10	Peso	Aspetto esteriore dei beni A vista	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 19/07/2019	Firma destinatario 	



PRODUZIONE ESTINTORI D'INCENDIO OMOLOGATI E CERTIFICATI

PRODUCTION OF APPROVED FIRE EXTINGUISHERS

www.emme-italia.com



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Declaration of conformity
(Direttiva MED 2014/90/UE)



Descrizione prodotto:

Product description:

ESTINTORE PORTATILE D'INCENDIO Kg 5 A BIOSSIDO DI CARBONIO Mod. 28052 CLASSE FUOCO 113B
Kg 5 Carbon Dioxide Fire Portable Extinguisher Mod. 28052 Fire Rating 113B

Codice prodotto: 28052-7

Product Code:

Il fabbricante :

EMME ANTINCENDIO S.r.l. - Sede legale : Viale G. Matteotti 9 - 50121 FIRENZE

The manufacturer :

Sede Operativa: Via del Molino 40 - 52010 CORSALONE (AR) - Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

This declaration of conformity is issued under the responsibility of the manufacturer.

Il prodotto sopra indicato è conforme alla Direttiva 2014/90/UE tramite le convenzioni SOLAS 74, le risoluzioni e circolari IMQ e IMO FTP Code, le EN3/7 richiamate nell'allegato MED/3.2, certificato con l'Organismo Notificato CSI (n.0497) in conformità con le prescrizioni relative al rilascio del Modulo B+D di detta Direttiva.

Product above identified have been manufactured and tested as required by the provision of the Directive 2014/90/UE by the SOLAS 74 convention, applied by IMO e IMO FTP Code, EN3-7 norm - all.MED/3.2, certified by CSI (No.0497) notified body, in accordance with the regulations for the issue of FORM B+D.

Norme armonizzate utilizzate per l'emissione della Dichiarazione di Conformità : NORMA EN 3/7:2004; EN 3/7:2008

Harmonized Norm used for issue the Declaration of Conformity : Norm EN 3/7:2004; EN 3/7:2008.

Il prodotto indicato è conforme al prototipo di tipo omologato ai sensi del D.M.7 gennaio 2005

The indicated product conforms to the prototype type italian approved according to the D.M. 7 january 2005.

Estremi Omologazione: DCPREV0012001 DEL 11.09.2018

Type-approval reference (valid only for Italy):

Estremi Certificato MED:

MED-approval:

Certificato CE del tipo Modulo "B" registrazione n.:MED/0497/258/11

Data emissione: 10/01/2011 Data scadenza: 09/01/2021 - Organismo notificato: CSI (N.id.0497)

EC type certificate form "B" registration No.: MED/0497/258/11

Issue date: 10/01/2011 Due date: 09/01/2021 - Notified body: CSI (N.id.0497)

Certificato CE Modulo "D" registrazione n.:MED/0497/259

Data emissione: 10/01/2011 Data scadenza: 09/01/2022 - Organismo notificato: CSI (N.id.0497)

EC type certificate form "D" registration No.: MED/0497/259

Issue date: 10/01/2011 Due date: 09/01/2022 - Notified body: CSI (N.id.0497)

Dichiara altresì che gli equipaggiamenti di cui al DDT n. 6388R del 10/07/2019

Delivery note No. and Date

Sono stati prodotti il:

08/07/2019

Date of manufacture:

Identificati mediante il n. di lotto:

CE158

Batch. No.:

Si dichiara altresì che l'insieme sopra descritto soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza della Direttiva MED 2014/90/UE ad esso applicabili.

This is in conformity with Declaration MED 2014/90/UE

La validità della presente dichiarazione cessa in caso di manomissioni o di operazioni di manutenzione non eseguite correttamente e/o con pezzi di ricambio non originali.

The validity of this declaration ceases in case of tampering or maintenance operations not carried out correctly and/or with non-original spare parts.

Corsalone (AR), li: 20/07/2019


Place and Date:

EMME ANTINCENDIO SRL
Il Legale Rappresentante



EMME ANTINCENDIO S.r.l.
Factory: Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (Arezzo) - Italy - Tel. +39.0575.511320
Warehouse MI: Via Giuseppe di Vittorio, 11 - 20017 Mazza di Rho (Milano) - Italy - Tel. +39.02.93900399
Warehouse PD: Via Polonia, 35 - 35127 Padova (Padova) - Italy - Tel. +39.049.6453824
E-mail: info@emme-italia.com - milano@emme-italia.com - padova@emme-italia.com
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545 - Capitale Sociale 30.000,00 Euro I.V.



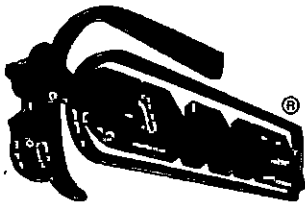

PRODUZIONE ESTINTORI D'INCENDIO OMOLOGATI E CERTIFICATI
PRODUCTION OF APPROVED FIRE EXTINGUISHERS

www.emme-italia.com



ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Annex to Declaration Of Conformity



Il fabbricante:

The manufacturer:

EMME ANTINCENDIO S.r.l. - Sede legale: Via G.Matteotti 9 – 50121 FIRENZE.

Sede operativa: Via del Molino 40 – 52010 CORSALONE (AR) – Italy

Riferimento *Ref.doc.No.*: DDT n. 6388R del *Date*: 10/07/2019

ESTINTORE PORTATILE D'INCENDIO Kg 5 A BISSIDO DI CARBONIO Mod. 28052 CLASSE FUOCO 113B
Kg 5 Carbon Dioxide Fire Portable Extinguisher Mod. 28052 Fire Rating 113B

Riassunto delle matricole-lotti relativi all'equipaggiamento: *List of batch and number related to equipment.*

24775-CE158 24792-CE158 24811-CE158 24813-CE158 26412-CE158
26413-CE158 26443-CE158 26451-CE158



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° IT258822



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

Factory: Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (Arezzo) - Italy - Tel. +39.0575.511320
Warehouse: Via Giuseppe di Vittorio, 11 - 20017 Mazzo di Rho (Milano) - Italy - Tel. +39.02.93900399
E-mail: info@emme-italia.com - milano@emme-italia.com - web-site www.emme-italia.com
P.IVA/C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545 - Capitale Sociale 30.000,00 Euro i.V.





Certificato numero / Certificate number

MED/0497/736

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/306
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2017/306

Richiedente
Applicant

EMME ANTINCENDIO SRL

Via G. Matteotti, 9 - 50121 FIRENZE (FI) - ITALY

Item MED
MED Item

MED/3.2

Descrizione
Description

Estintori portatili
Portable fire extinguishers

Tipo
Type

28058-2

Norme di prova
Testing standards

EN 3-7:2004+A1:2007, EN 3-8:2006/AC:2007, EN 3-9:2006/AC:2007, EN 3-10:2009

Norme di riferimento
Reference standards

Reg. II-2/10, Reg. X/3, IMO Res. MSC.98(73) (Code FSS) 4, Reg. II-2/4, Reg. II-2/18, Reg. II-2/19, Reg. II-2/20, IMO Res. A.951(23), IMO Res. MSC.36(63) (Code HSC del 1994) 7, IMO Res. MSC.97(73) (Code HSC del 2000) 7, IMO Res. MSC.98(73) (Code FSS) 4, IMO Circ. MSC 1239, IMO Circ. MSC 1275

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

Prima emissione / First issue: 09/02/2018

Ultima emissione / Last issue: //

Scadenza / Expiring: 08/02/2023

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

GG002 REV.00



Certificato numero / Certificate number

MED/0497/736

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Richiedente/ Applicant: **EMME ANTINCENDIO SRL**

Luogo di produzione/ Place of production:

Via del Molino, 40 - 52010 CORSALONE (AR) - ITALY

Prodotto Product	Estintore a CO ₂ da 5 kg 5 kg CO ₂ fire extinguisher
Materiale del cilindro Cylinder material	alluminio / aluminium
Materiale della valvola Valve material	ST-CW617N
Altezza cilindro Overall length	575 mm
Spessore parete Wall thickness	6 mm
Diametro esterno External diameter	152 mm
Capacità del cilindro Cylinder capacity	7,5 l
Estinguente Extinguishing agent	CO ₂
Classe di fuoco Fire rating	89 B
Trattamento superficiale Surface treatment	verniciatura a polvere epossipoliestere ROSSO RAL 3000 paint with epoxypolyester powder RED RAL 3000

Rapporti di prova/ Test reports:

n. EN 11791 del / dated 27/03/2017 emessi da / issued by CSI SPA.

Prima emissione / First issue: 09/02/2018

Ultima emissione / Last issue: //

Scadenza / Expiring: 08/02/2023

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product


Certificato numero / Certificate number

MED/0497/736

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A **EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A**


Condizioni generali/ General condillons:

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.
The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.



Prima emissione / First issue: 09/02/2018
Ultima emissione / Last issue: //
Scadenza / Expiring: 08/02/2023

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product





Certificato numero / Certificate number

MED/0497/253

CERTIFICATO CE GARANZIA DI QUALITA' DELLA PRODUZIONE (MODULO D) EC QUALITY SYSTEM (MODULE D) CERTIFICATE

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di valutazione della qualità per l'equipaggiamento del Fabbricante identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo (MED) e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/773, e con il tipo descritto nei Certificati CE del Tipo (Modulo B) elencati nell'allegato di questo Certificato.

This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant quality assessment procedures for the equipment of the Manufacturer identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2018/773, and with the type described in the EC Type Examination Certificate (Module B) listed in the Annex to this Certificate.

Il/ The

Fabbricante/ Manufacturer:

EMME ANTINCENDIO SRL

Sede legale/ Registered office:

Via G.Matteotti, 9 - 50121 FIRENZE (FI) - ITALY

Stabilimento/ Factory:

Via del Molino, 40 - 52010 CORSALONE (AR) - ITALY

mantiene e applica un sistema qualità in conformità ai requisiti dell'Allegato B, Modulo D, Direttiva sull'Equipaggiamento Marittimo.

maintains and applies a quality system in accordance with the requirements of the Maritime Equipment Directive Annex B, Module D.

Scopo/ Scope:

Item MED/ MED item:

MED/3.2**Estintori portatili a CO₂****CO₂ portable fire extinguishers**

Prima emissione / First issue:

10/01/2011

Ultima emissione / Last issue:

09/01/2019

Scadenza / Expiring:

09/01/2022

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

GQ002 REV.00


pag.1 / 2

CERTIFICATO CE GARANZIA DI QUALITA' DELLA PRODUZIONE (MODULO D) EC QUALITY SYSTEM (MODULE D) CERTIFICATE

Dati Modulo B/ Module B data			
n. certificato/ Certificate n.	type/ tipo	data/ date	ON/ NB
MED/0497/252	28052	10/01/2011	CSI SPA (NB 0497)
MED/0497/260	28020	10/01/2011	CSI SPA (NB 0497)
MED/0497/261	28020-1	10/01/2011	CSI SPA (NB 0497)
MED/0497/262	28052-1	10/01/2011	CSI SPA (NB 0497)
MED/0497/736	28058-2	09/02/2018	CSI SPA (NB 0497)
MED/0497/812	28020-7	10/05/2018	CSI SPA (NB 0497)
MED/0497/813	28052-7	10/05/2018	CSI SPA (NB 0497)

Questo certificato autorizza il Fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità in unione con il CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) dell'equipaggiamento elencato nell'Allegato A di apporre il "marchio di conformità" (wheelmark), come da esempio:

This certificate authorises the manufacturer or his authorised representative established within the Community in conjunction with the EC TYPE EXAMINATION (MODULE B) CERTIFICATE of the equipment listed in the Annex A to affix the "Mark of Conformity" (wheelmark), as below:

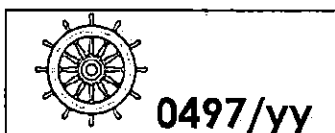

0497 number of the Notified Body
yy last two digits of the year in which the mark is affixed


Questo certificato perde la sua validità se il produttore fa qualsiasi cambiamento o modifica al sistema di qualità approvato, che non siano stati notificati, e concordati con l'Organismo Notificato indicato su questo certificato e/o dopo la scadenza, il ritiro o la revoca del Certificato CE del Tipo (Modulo B).

This certificate loses its validity if the manufacturer makes any changes or modifications to the approved quality system, which have not been notified to, and agreed with the notified body named on this certificate and/or after lapse of time, withdrawal or revocation of the EC Type Examination (Module B) Certificate.

Prima emissione / First issue: 10/01/2011
Ultima emissione / Last issue: 09/01/2019
Scadenza / Expiring: 09/01/2022

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product



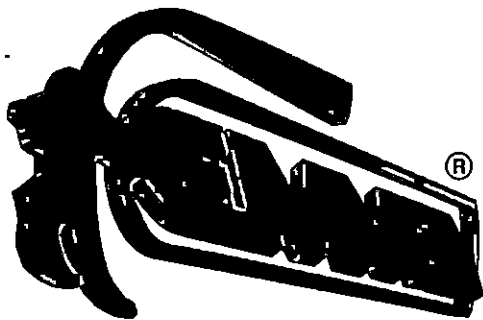

EMME ANTINCENDIO S.r.l.


www.emme-italia.com

23052-7

ESTINTORE 5Kg Co2



OPTIONAL




- **INVOLUCRO**
In lega di acciaio ad alta resistenza, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Biossido di Carbonio 99,99%
- **VALVOLA**
CPF M. 25x2, corpo in ottone, leve con verniciatura rossa Ral 3000.
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe B (liquidi infiammabili)
- **SUPPORTO**
A muro con perno per valvola, in metallo, in dotazione standard.

Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore Co2 da 5Kg, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, approvato da European Marine Directive **MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000)**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione **PED 2014/68/UE**.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V, alla distanza di 1 mt.

VERSIONI DISPONIBILI



N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	28052-7	Estintore 5kg Co2 approvato MED 2014/90/UE
Nella versione MED non è compreso il supporto a muro con perno (vedi lista ricambi a pagina seguente)		

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSE DI
FUOCO :



113

23052-7


ESTINTORE 5Kg Co2

SPECIFICHE TECNICHE


CLASSE DI FUOCO	113 B
ESTINGUENTE	Co2 99,99%
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C +60°C
CARICA NOMINALE	5 Kg
PESO TOTALE	~ 13,8 Kg
DIMENSIONI	Altezza 750 mm Diametro 136 mm
TEMPO DI SCARICA	15 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 95 Nm, Massimo 130 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 250 bar
VOLUME SERBATOIO	7,5 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento a 195 + 15/- 23 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO

STANDARD : massimo 65 pezzi per pallet
(65 pz. per scatola, max 1 scatola per pallet)
Dimensioni pallet 100x120x100(h) cm

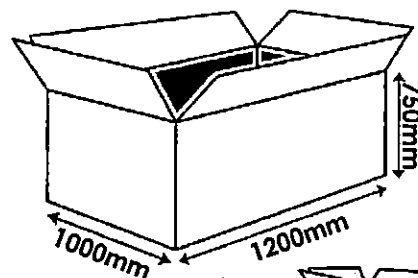


Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

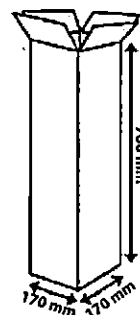

IMBALLO SINGOLO
A RICHIESTA

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

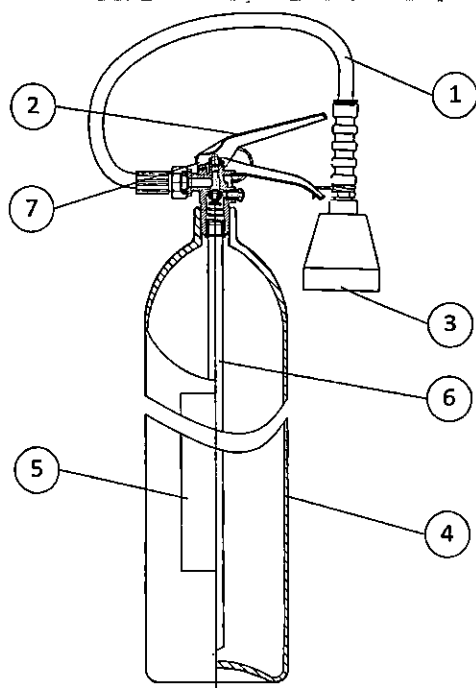

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Manichetta SAE 100 R1 T 1/2"	0294
2	Valvola M. 25x2	0213C-1
3	Cono erogatore	0332
4	Involucro	0110-1
5	Etichetta 23052-7	0064-7
	Etichetta 28052-7	0064-1
6	Pescante in alluminio	0160-1
7	Spina di sicurezza	0284
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Valvola di sicurezza	0262C
OPTIONAL	Supporto uso navale in ferro verniciato rosso	0319
OPTIONAL	Supporto uso navale in acciaio inox	1465
OPTIONAL	Fascia per supporto a muro in ferro verniciato rosso, modello Europa	1907-2

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_23052-7	23052-7	12/10/17	M.R	AA	1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
PIVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545



PRODUZIONE ESTINTORI D'INCENDIO OMOLOGATI E CERTIFICATI

PRODUCTION OF APPROVED FIRE EXTINGUISHERS

www.emme-italia.com



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Declaration of conformity
(Direttiva MED 2014/90/UE)



Descrizione prodotto:

Product description:

ESTINTORE PORTATILE D'INCENDIO L 9 A SCHIUMA Mod. 27094 CLASSE DI FUOCO
L 9 Foam Fire Portable Extinguisher Mod. 27094 Fire Rating 43A-233B-40F

43A-233B-40F

Codice prodotto: 27094

Product Code:

Il fabbricante: EMME ANTINCENDIO S.r.l. - Sede legale: Viale G. Matteotti 9 - 50121 FIRENZE

The manufacturer: Sede Operativa: Via del Molino 40 - 52010 CORSALONE (AR) - Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

This declaration of conformity is issued under the responsibility of the manufacturer.

Il prodotto sopra indicato è conforme alla Direttiva 2014/90/UE tramite le convenzioni SOLAS 74, le risoluzioni e circolari IMQ e IMO FTP Code, le EN3/7 richiamate nell'allegato MED/3.2, certificato con l'Organismo Notificato CSI (n.0497) in conformità con le prescrizioni relative al rilascio del Modulo B+D di detta Direttiva.

Product above identified have been manufactured and tested as required by the provision of the Directive 2014/90/UE by the SOLAS 74 convention, applied by IMO e IMO FTP Code, EN3-7 norm - all.MED/3.2, certified by CSI (No.0497) notified body, in accordance with the regulations for the issue of FORM B+D.

Norme armonizzate utilizzate per l'emissione della Dichiarazione di Conformità: NORMA EN 3/7:2004; EN 3/7:2008

Harmonized Norm used for issue the Declaration of Conformity: Norm EN 3/7:2004; EN 3/7:2008.

Il prodotto indicato è conforme al prototipo di tipo omologato ai sensi del D.M.7 gennaio 2005

The indicated product conforms to the prototype type Italian approved according to the D.M. 7 January 2005.

Estremi Omologazione:

Type-approval reference (valid only for Italy):

Estremi Certificato MED:

MED-approval:

Certificato CE del tipo Modulo "B" registrazione n.:MED/0497/258/11

Data emissione: 10/01/2011 Data scadenza: 09/01/2021 - Organismo notificato: CSI (N.id.0497)

EC type certificate form "B" registration No.: MED/0497/258/11

Issue date: 10/01/2011 Due date: 09/01/2021 - Notified body: CSI (N.id.0497)

Certificato CE Modulo "D" registrazione n.:MED/0497/255

Data emissione: 10/01/2011 Data scadenza: 09/01/2022 - Organismo notificato: CSI (N.id.0497)

EC type certificate form "D" registration No.: MED/0497/255

Issue date: 10/01/2011 Due date: 09/01/2022 - Notified body: CSI (N.id.0497)

Dichiara altresì che gli equipaggiamenti di cui al DDT n. 6388R del 10/07/2019

Delivery note No. and Date

Sono stati prodotti il: 05/04/2019

Date of manufacture: BG35

Identificati mediante il n. di lotto:

Batch. No.:

Si dichiara altresì che l'insieme sopra descritto soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza della Direttiva MED 2014/90/UE ad esso applicabili.

This is in conformity with Declaration MED 2014/90/UE

La validità della presente dichiarazione cessa in caso di manomissioni o di operazioni di manutenzione non eseguite correttamente e/o con pezzi di ricambio non originali.

The validity of this declaration ceases in case of tampering or maintenance operations not carried out correctly and/or with non-original spare parts.

Corsalone (AR), li: 10/07/2019

Place and Date:


EMME ANTINCENDIO SRL
Il Legale Rappresentante

EMME ANTINCENDIO S.r.l.



Factory: Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (Arezzo) - Italy - Tel. +39.0575.511320
Warehouse MI: Via Giuseppe di Vittorio, 11 - 20017 Mazza di Rho (Milano) - Italy - Tel. +39.02.93900399
Warehouse PD: Via Polonia, 35 - 35127 Padova (Padova) - Italy - Tel. +39.049.6453824
E-mail: info@emme-italia.com - milano@emme-italia.com - padova@emme-italia.com
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545 - Capitale Sociale 30.000,00 Euro I.V.



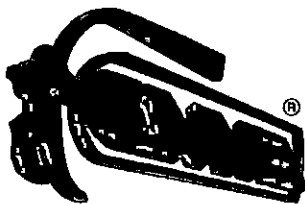

PRODUZIONE ESTINTORI D'INCENDIO OMOLOGATI E CERTIFICATI
PRODUCTION OF APPROVED FIRE EXTINGUISHERS

www.emme-italia.com



ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Annex to Declaration Of Conformity



Il fabbricante:

The manufacturer:

EMME ANTINCENDIO S.r.l. - Sede legale: Via G.Matteotti 9 – 50121 FIRENZE.

Sede operativa: Via del Molino 40 – 52010 CORSALONE (AR) – Italy

Riferimento *Ref.doc.No.:* DDT n. 6388R del *Date:* 10/07/2019

ESTINTORE PORTATILE D'INCENDIO L 9 A SCHIUMA Mod. 27094 CLASSE DI FUOCO 43A-233B-40F
L 9 Foam Fire Portable Extinguisher Mod. 27094 Fire Rating 43A-233B-40F

Riassunto delle matricole-lotti relativi all'equipaggiamento: *List of batch and number related to equipment.*

1010-BG35 1067-BG35



EMME ANTINCENDIO S.r.l.
Factory: Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (Arezzo) - Italy - Tel. +39.0575.511320
Warehouse: Via Giuseppe di Vittorio, 11 - 20017 Mazzo di Rho (Milano) - Italy - Tel. +39.02.93900399
E-mail: info@emme-italia.com - milano@emme-italia.com - web-site www.emme-italia.com
P.IVA/C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545 - Capitale Sociale 30.000,00 Euro I.V.





Certificato numero / Certificate number

MED/0497/737

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/306
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2017/306

Richiedente
Applicant

EMME ANTINCENDIO SRL

Via G. Matteotti, 9 - 50121 FIRENZE (FI) - ITALY

Item MED
MED item

MED/3.2

Descrizione
Description

Estintori portatili
Portable fire extinguishers

Tipo
Type

27094

Norme di prova
Testing standards

EN 3-7:2004+A1:2007, EN 3-8:2006/AC:2007, EN 3-9:2006/AC:2007, EN 3-10:2009

Norme di riferimento
Reference standards

Reg. II-2/10, Reg. X/3, IMO Res. MSC.98(73) (Code FSS) 4, Reg. II-2/4, Reg. II-2/18, Reg. II-2/19, Reg. II-2/20, IMO Res. A.951(23), IMO Res. MSC.36(63) (Code HSC del 1994) 7, IMO Res. MSC.97(73) (Code HSC del 2000) 7, IMO Res. MSC.98(73) (Code FSS) 4, IMO Circ. MSC 1239, IMO Circ. MSC 1275

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

Prima emissione / First issue: 09/02/2018
 Ultima emissione / Last issue: //
 Scadenza / Expiring: 08/02/2023

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

GQ002 REV.00



Certificato numero / Certificate number

MED/0497/737

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Richiedente/ Applicant: **EMME ANTINCENDIO SRL**

Luogo di produzione/ Place of production:

Via del Molino, 40 - 52010 CORSALONE (AR) - ITALY

Prodotto Product	Estintore a schiuma da 9 l 9 l foam fire extinguisher
Materiale del cilindro Cylinder material	acciaio / acciaio DD11
Materiale della valvola Valve material	CuZn40Pb2
Altezza cilindro Overall length	540 mm
Spessore parete Wall thickness	1,26 mm
Diametro esterno External diameter	170 mm
Capacità del cilindro Cylinder capacity	10,7 l
Estinguente Extinguishing agent	schiuma/ foam EWAB15
Classe di fuoco Fire rating	43A 233B 40F
Trattamento superficiale Surface treatment	verniciatura a polvere epossipoliesteri ROSSO RAL 3000 paint with epoxypolyester powder RED RAL 3000

Rapporti di prova/ Test reports:

n. 20170463/EM 21 del / dated 19/09/2017 emessi da / issued by CSI SPA.

Prima emissione / First issue: 09/02/2018

Ultima emissione / Last issue: //

Scadenza / Expiring: 08/02/2023

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product


Certificato numero / Certificate number

MED/0497/737

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A


Condizioni generali/ General conditions:

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.
The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.



Prima emissione / First issue: 09/02/2018
Ultima emissione / Last issue: //
Scadenza / Expiring: 08/02/2023

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product





Certificato numero / Certificate number

MED/0497/255

CERTIFICATO CE GARANZIA DI QUALITA' DELLA PRODUZIONE (MODULO D) EC QUALITY SYSTEM (MODULE D) CERTIFICATE

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di valutazione della qualità per l'equipaggiamento del Fabbricante identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo (MED) e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/773, e con il tipo descritto nei Certificati CE del Tipo (Modulo B) elencati nell'allegato di questo Certificato.

This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant quality assessment procedures for the equipment of the Manufacturer identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2018/773, and with the type described in the EC Type Examination Certificate (Module B) listed in the Annex to this Certificate.

II/ The

Fabbricante/ Manufacturer:

EMME ANTINCENDIO SRL

Sede legale/ Registered office:

Via G.Matteotti, 9 - 50121 FIRENZE (FI) - ITALY

Stabilimento/ Factory:

Via del Molino, 40 - 52010 CORSALONE (AR) - ITALY

mantiene e applica un sistema qualità in conformità ai requisiti dell'Allegato B, Modulo D, Direttiva sull'Equipaggiamento Marittimo.

maintains and applies a quality system in accordance with the requirements of the Maritime Equipment Directive Annex B, Module D.

Scopo/ Scope:

Item MED/ MED item:

MED/3.2**Estintori portatili a schiuma****Foam portable fire extinguishers**

Prima emissione / First issue:

10/01/2011

Ultima emissione / Last issue:

09/01/2019

Scadenza / Expiring:

09/01/2022

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

GQC02 REV.00

pag.1 / 2

CERTIFICATO CE GARANZIA DI QUALITA' DELLA PRODUZIONE (MODULO D) EC QUALITY SYSTEM (MODULE D) CERTIFICATE

Dati Modulo B/ Module B data			
n. certificato/ Certificate n.	type/ tipo	data/ date	ON/ NB
MED/0497/254	27093	10/01/2011	CSI SPA (NB 0497)
MED/0497/267	27066	10/01/2011	CSI SPA (NB 0497)
MED/0497/384	27020	19/02/2013	CSI SPA (NB 0497)
MED/0497/385	27031-3	19/02/2013	CSI SPA (NB 0497)
MED/0497/386	27063	19/02/2013	CSI SPA (NB 0497)
MED/0497/658	27064	14/12/2016	CSI SPA (NB 0497)
MED/0497/659	33063-1	14/12/2016	CSI SPA (NB 0497)
MED/0497/660	33094-1	14/12/2016	CSI SPA (NB 0497)
MED/0497/737	27094	09/02/2018	CSI SPA (NB 0497)
MED/0497/810	27021	10/05/2018	CSI SPA (NB 0497)
MED/0497/811	27031-1	10/05/2018	CSI SPA (NB 0497)

Questo certificato autorizza il Fabbrikante o il suo mandatario stabilito nella Comunità in unione con il CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) dell'equipaggiamento elencato nell'Allegato A di apporre il "marchio di conformità" (wheelmark), come da esempio:

This certificate authorises the manufacturer or his authorised representative established within the Community in conjunction with the EC TYPE EXAMINATION (MODULE B) CERTIFICATE of the equipment listed in the Annex A to affix the "Mark of Conformity" (wheelmark), as below:




0497 number of the Notified Body
yy last two digits of the year in which the mark is affixed


Questo certificato perde la sua validità se il produttore fa qualsiasi cambiamento o modifica al sistema di qualità approvato, che non siano stati notificati, e concordati con l'Organismo Notificato indicato su questo certificato e/o dopo la scadenza, il ritiro o la revoca del Certificato CE del Tipo (Modulo B).

This certificate loses its validity if the manufacturer makes any changes or modifications to the approved quality system, which have not been notified to, and agreed with the notified body named on this certificate and/or after lapse of time, withdrawal or revocation of the EC Type Examination (Module B) Certificate.

Prima emissione / First issue: 10/01/2011
Ultima emissione / Last issue: 09/01/2019
Scadenza / Expiring: 09/01/2022

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product



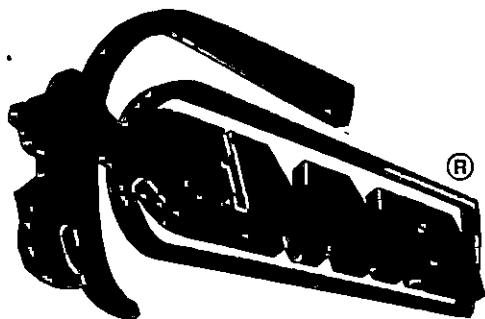


EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

22094

ESTINTORE 9 L. Schiuma

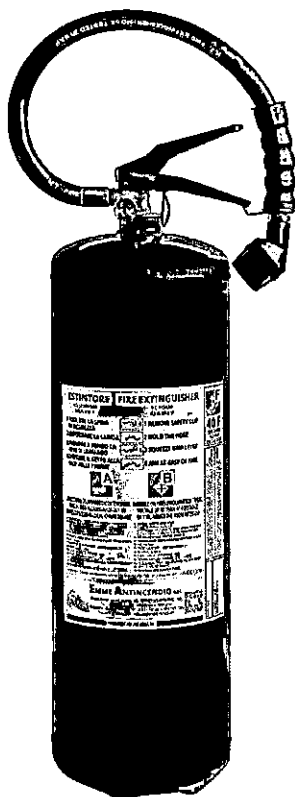

• INVOLUCRO

In lega di acciaio ad alta resistenza,
3 saldature, verniciatura esterna a
polvere epossipoliestere,
colore Rosso Ral 3000.

• AGENTE ESTINGUENTE

Schiumogeno a base d'acqua

• PROPELLENTE

Aria deumidificata o N₂

• VALVOLA

M. 30x1.5, corpo in ottone, leva
con verniciatura rossa Ral 3000.

• UTILIZZO

Fuochi di classe A B F
(materiali solidi, liquidi infiammabili,
oli da cucina).

• SUPPORTO


A muro con perno per valvola,
in metallo, in dotazione standard.

Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore a schiuma da 9 L. , temperatura di utilizzo da 0°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7:2008**, approvato da European Marine Directive **MED 2014/90/UE**, **S.O.L.A.S.** (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione **PED 2014/68/UE**.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 35'000 V, alla distanza di 1 mt.

VERSIONI DISPONIBILI



N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	27094	Estintore 9 L. schiuma approvato MED 2014/90/UE
Nella versione MED non è compreso il supporto a muro con perno (vedi lista ricambi a pagina seguente)		

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI
FUOCO :



22094


ESTINTORE 9 L. Schiuma

SPECIFICHE TECNICHE


CLASSE DI FUOCO	43 A 233 B 40 F
ESTINGUENTE	Schiumogeno EWAB15 (2 % SC 6 + 15 % Inilam AX + 83 % Acqua)
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N ₂ , 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°C / +60°C
CARICA NOMINALE	9 L.
PESO TOTALE	~ 14 Kg
DIMENSIONI	Altezza 635 mm Diametro 170 mm
TEMPO DI SCARICA	62 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 45 Nm, Massimo 68 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	10,7 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000/ Plastificato

IMBALLO

STANDARD : massimo 40 pezzi per pallet
(40 pz. per scatola, max 1 scatola per pallet)
Dimensioni pallet 100x120x80(h) cm

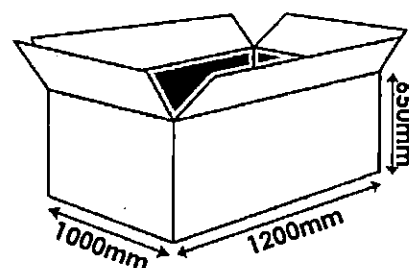


IMBALLO SINGOLO
A RICHIESTA:
- massimo 40 pezzi
su pallet 100x120

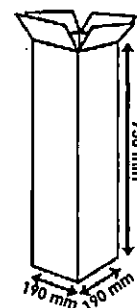

*Nota: misure e quantità degli imballi
sono indicative e possono
subire variazioni*

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

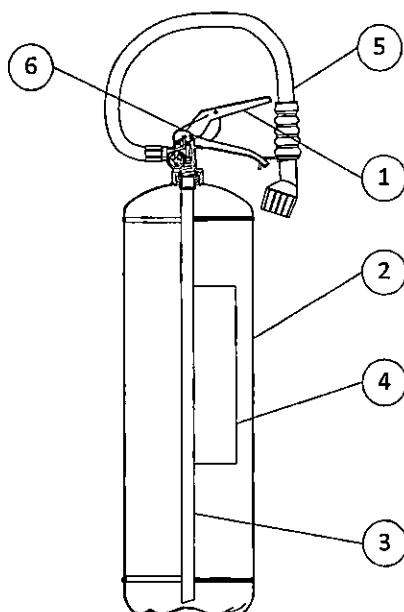

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 30x1.5	0212F
2	Involucro	0111-1
3	Pescante PVC	0155-1
4	Etichetta 22094	0077-1
	Etichetta 27094	0068-1
5	Manichetta completa di ugello erogatore	0293
6	Spina di sicurezza	0282-1
	Valvola di sicurezza	0261
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Schiumogeno EWAB15 (Ricarica da 9 L. pronta all'uso)	2055-1
OPTIONAL	Supporto uso navale in ferro verniciato rosso	0318-1

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_22094	22094	10/11/17	M.R	AA	1	2