

T331/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DAL N. 890 AL N. 903

GUARINI - INFO - INFOTEL - KRATOS - FINBUC - ITALIAPPACT

ITAT - ECOIMPIANTISUD - ISEL - GREENECO - FIRA - GRUPPO ARGENTIA

FRANGI - AUTOSERVICE

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	896	16/04/2020			2.250,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

ITAT S.r.l.

VIA CHIESA, 6

74026 PULSANO (TA)

Partita IVA: 02704060736 C.F. 02704060736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemiladuecentocinquanta e xx / 100 .

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA SELLA-SUCCURSALE OD

IBAN: IT10L0326815800052586149360

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 106 del 18/12/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

106 CIG Z9C2AE7052

IMPORTO LORDO	2.250,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.250,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.250,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0331/20

Taranto, li 16/04/2020

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 19.026,41

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
GUARINI AUTOCARROZZERIA DI LOPRESTO GIUSEPPA VIA C. BATTISTI, 5190 74100 TARANTO TA	890	BANCA CARIGE ITALIA TARANTO CIN C ABI 06175 CAB 15801 C/C 000000674280 IBAN IT95C0617515801000000674280 A fronte dei seguenti documenti : N. 00471/19 del 17/12/2019	€ 250,00
INFO S.R.L. VIA S.ANTONIO,28 70051 BARLETTA BA	891	GBM BANCA SpA VIA PIER DELLE VIGNE 76121 BARLETTA BT CIN B ABI 03323 CAB 41350 C/C CC1010005154 IBAN IT50B0332341350CC1010005154 A fronte dei seguenti documenti : N. 26/01 del 08/01/2020, N. 28/01 del 08/01/2020, N. 131/01 del 24/01/2020, N. 247/01 del 10/02/2020, N. 263/01 del 12/02/2020	€ 3.748,65
INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 74100 TARANTO TA	892	UNICREDIT BANCA via Cesare Battisti TARANTO CIN T ABI 02008 CAB 15815 C/C 000020114410 IBAN IT31T0200815815000020114410 A fronte dei seguenti documenti : N. 2019/FEL/104 del 05/12/2019, N. 2019/FEL/109 del 17/12/2019	€ 420,00
KRATOS Soc.Coop.Soc. VIA EMILIA 115 74121 TARANTO TA	893	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E VIA CESARE BATTISTI, 157/A TARANTO CIN D ABI 05385 CAB 15805 C/C 000000108290 IBAN IT04D0538515805000000108290 A fronte dei seguenti documenti : N. 254 del 31/12/2019, N. 16 del 31/01/2020	€ 250,00
FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via del laghi, 15 00046 GROTTAFERRATA RM	894	BANCA POPOLARE DI SONDRIO FRASCATI RM CIN T ABI 05696 CAB 39100 C/C 000003234X05 IBAN IT08T0569639100000003234X05 A fronte dei seguenti documenti : N. 001845FE del 10/12/2019, N. 001847FE del 10/12/2019, N. 001846FE del 10/12/2019, N. 001868FE del 12/12/2019, N. 001962FE del 20/12/2019, N. 002006FE del 24/12/2019, N. 002022FE del 31/12/2019, N. 000164FE del 24/01/2020	€ 3.161,29
ITALIAPPALTI S.r.l. VIA SALENTO, 49 74121 TARANTO TA	895	UNICREDIT BANCA DI ROMA VIA MARCHE TARANTO CIN X ABI 02008 CAB 15807 C/C 000010772840 IBAN IT63X0200815807000010772840 A fronte dei seguenti documenti : N. FPR 210/19 del 10/12/2019	€ 2.400,00
ITAT S.r.l. Impianti Termoidrici e climatizzazione VIA CHIESA, 6 74026 PULSANO TA	896	BANCA SELLA-SUCCURSALE OD VIA SOLITO 32 TARANTO CIN L ABI 03268 CAB 15800 C/C 052586149360 IBAN IT10L0326815800052586149360 A fronte dei seguenti documenti : N. 106 del 18/12/2019	€ 2.250,00
ECOIMPIANTISUD S.r.l. WATER TREATMENT SOLUTIONS C.SO GARIBALDI 27 72100 BRINDISI BR	897	UNIONE BANCHE ITALIANE S.C.P.A. BRINDISI BR CIN J ABI 03111 CAB 15900 C/C 000000002282 IBAN IT32J0311115900000000002282 A fronte dei seguenti documenti : N. 562/00 del 31/12/2019	€ 600,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
ISEL SRL VIA GIOTTO 23 74122.TARANTO TA	898	UNICREDIT TARANTO CIN V ABI 02008 CAB 15816 C/C 000101679475 IBAN IT58V0200815816000101679475 A fronte dei seguenti documenti : N. 2 del 14/01/2020	€ 2.500,00
GREEN ECO S.r.l. VIA CADUTI DI NASIRIYA 20 74121 TARANTO TA	899	FIN ECO BANCA ICQ S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1-B 00100 ROMA RM CIN U ABI 03015 CAB 03200 C/C 000003461562 IBAN IT40U0301503200000003461562 A fronte dei seguenti documenti : N. 50 del 29/12/2019, N. 1 del 08/01/2020	€ 1.045,00
FIRAT DI L.CASTIGLIONE ANGELA & C. S.n.c. VIA ORSINI 15 74123 TARANTO TA	900	BANCA INTESA SAN PAOLO 74123 TARANTO TA CIN E ABI 03069 CAB 15815 C/C 100000000438 IBAN IT24E0306915815100000000438	€ 15,00
GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M. FANTI 2 42124 REGGIO EMILIA RE	901	UNICREDIT SPA VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA CIN G ABI 02008 CAB 05351 C/C 000030090406 IBAN IT14G0200805351000030090406 A fronte dei seguenti documenti : N. XD19016548 del 31/12/2019, N. XD20001837 del 31/01/2020	€ 1.728,00
FRANGI S.r.l.s. VIA BEATO ANGELICO 9 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI	902	MONTE DEI PASCHI DI SIENA 35010 GAZZO PD CIN L ABI 01030 CAB 62590 C/C 000001593142 IBAN IT81L0103062590000001593142 A fronte dei seguenti documenti : N. 35/P del 05/12/2019	€ 253,80
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. APPIA Snc 74020 MONTEIASI TA	903	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S. Giorgio Jonico CIN C ABI 01030 CAB 79021 C/C 000061223116 IBAN IT58C0103079021000061223116 A fronte dei seguenti documenti : N. FO20/0373 del 30/01/2020	€ 404,67
Totale			€ 19.026,41

Importo Progressivo	€	14.687.293,97
Importo Distinta	€	19.026,41
Totale	€	14.706.320,38

Distinti Saluti

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2284119455 Data SDI: 08/01/2020 13:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ITAT SRL VIA CHIESA, 6 74026 - Pulsano - TA - IT P.IVA: IT02704060736 Cod. Fiscale: 02704060736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	106	2019-12-18	EUR 2.745,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. PROT. 20518/2019. CIG. Z9C2AE7052		2.250,00	2.250,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.250,00	495,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 2.250,00		IT10L0326815800052586149360

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 106

Versione Style 2.7

CESPITE 130659.00001

FIRV. 19940 DEF 31/12/19
25
09 GEN. 2020

Spett.le
ITAT SRL
Di Tomai Armando
Via Chiesa 6
74026 Pulsano (TA)
Fax n. 0995339611
Email: itatsrl2009@libero.it

Lavoro n. S266/2019

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

CIG Z9C2AE7052

In riferimento al preventivo, protocollo n°20518/2019, inerente **INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE**, si emette ordinativo per un importo totale di **€ 2.250,00 + IVA**.
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.
Si richiede documentazione termoventilante e certificato di corretta installazione.

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca.

PER ACCETTAZIONE

ITAT srl

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2284119455 Data SDI: 08/01/2020 13:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ITAT SRL VIA CHIESA, 6 74026 - Pulsano - TA - IT P.IVA: IT02704060736 Cod. Fiscale: 02704060736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPZT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	106	2019-12-18	EUR 2.745,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. PROT. 20518/2019. CIG. Z9C2AE7052		2.250,00	2.250,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.250,00	495,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 2.250,00		IT10L0326815800052586149360

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 106

Versione Style 2.7

CESPITE 130659.00001

FIRV. 19940 DEF 31/12/19
25

09 GEN. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 GEN 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 10-01-2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.E.F.M.

DATA 06 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 06 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:


OAREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: S 266

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data


COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	0	20518	3/12/2019	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	0	20588	3/12/2019	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
10. Altri documenti: DOCUMENTAZIONE TAN COLLS RAPPORTO DI LAVORO - DICHI. INSTALLAZ.	SI SI	C O			SI SI
Controllo eseguito da:	firma 	Data 06 FEB. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 106	Data fattura: 18/12/2019	Importo: 2250 €
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 06 FEB. 2021
---------------------	---	----------------------

Spett.le
ITAT SRL
Di Tomai Armando
Via Chiesa 6
74026 Pulsano (TA)
Fax n. 0995339611
Email: itatsrl2009@libero.it

Lavoro n. S266/2019


OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

CIG Z9C2AE7052

In riferimento al preventivo, protocollo n°20518/2019, inerente **INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE**, si emette ordinativo per un importo totale di € 2.250,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Si richiede documentazione termoventilante e certificato di corretta installazione.



Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

PER ACCETTAZIONE

ITAT srl

ITAT s.r.l.

Amm. Unico ARMANDO TOMAI

Via CHIESA, 6 - 74026 - PULSANO (TA)

Tel. 5339611 - 3920170962

P. Iva 02704060736

IMPIANTI TERMIDRICI - ARIA CONDIZIONATA - RISTRUTTURAZIONI - CANALIZZAZIONI - METALMECCANICA - PITTURAZIONI - ISOLAMENTI TERMICI

Spett. AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI
657,
TARANTO 74121.

OGGETTO: preventivo di spesa.

Vi presentiamo la ns. migliore offerta per la fornitura e l'installazione di impianto di climatizzazione, pertanto ne segue la descrizione dei lavori con i rispettivi importi:

- Installazione di N. 2 termoconvettori marca Riello.

Nello specifico:

Modello: NUOVO ACU- 42 M H 540X L 705X P 402 PESO 123 HG

Potenza termica: 27,4 kw

Portata aria: 3.600 MONOFASE

Sarà di nostra competenza anche l'installazione della valvola di chiusura/apertura del componente ed il collegamento alla rete elettrica per il termoconvettore.

L'importo per il suddetto lavoro è pari a € 2.250,00 oltre iva.

Modalità di pagamento: Da definire

**PROPOSTA DI
COMMISSIONE n.** _____

ITAT SRL

alla Casa _____

, Data 12/12/2019

COMMITTENTE

ITAT VIA CESARE BATTISTI 657

Cod. Fisc. _____

Part. IVA _____

CONSEGNA

IMBALLO

SPEDIZIONE

PAGAMENTO

BANCA

SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA

Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente del luogo che le parti hanno convenuto

INSTALLAZIONE DI 2
TERMOCONVERTORI RIECCO
MOD. ACU-42MDA 27,6 KW
PRESSO VOSTRA OFFICINA.
SI DICHIARA CHE L'INSTALLAZIONE
È STATA EFFETTUATA A
REGOLA D'ARTE

ITAT
[Signature]

IL PRODUTTORE

IL COMMITTENTE

L'intera opera ed il materiale utilizzato per la realizzazione dei lavori sopra elencati saranno conformi alla Legge 46/1990.

La ditta I.T.A.T. a lavoro ultimato provvederà al rilascio della relativa certificazione,

In attesa di un cortese riscontro in merito alla presente e sicuri di avervi fatto cosa gradita porgiamo distinti saluti.


Per accettazione

Il cliente

La Ditta

Pulsano, li 05/12/2019

ITAT s.r.l.
Via Chiesa, 6 - 74026 Pulsano (TA)
P.Iva: 02704060736

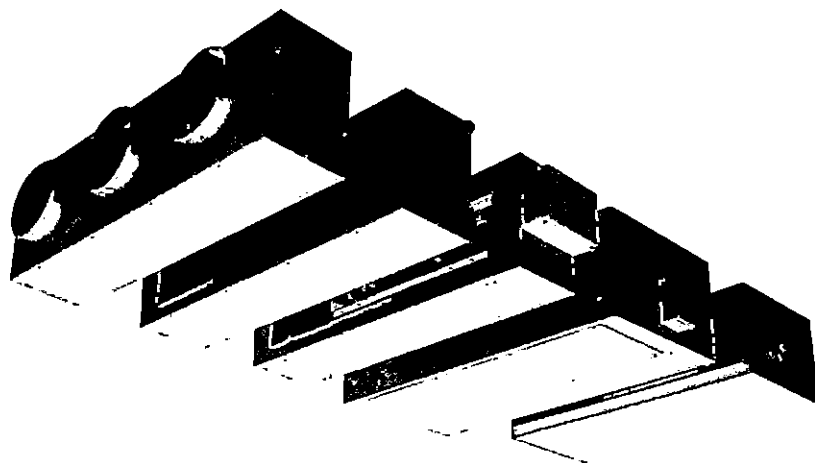

FCU N

IT ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE E PER IL SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA

EN INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER AND THE TECHNICAL SERVICE CENTRE

IT


6 Struttura

- A Versione orizzontale
- B Versione verticale
- 1. Collegamenti idraulici
- 2. Quadro elettrico
- 3. Scarico condensa
- 4. Griglia di aspirazione con filtro
- 5. Ventilatore centrifugo
- 6. Batteria ad acqua
- 7. Staffe di fissaggio

EN

6 Layout

- A Horizontal type
- B Vertical type
- 1. Hydraulic connections
- 2. Electrical box
- 3. Condensation discharge
- 4. Intake grid with filter
- 5. Centrifugal fan
- 6. Water heat exchanger
- 7. Fixing brackets

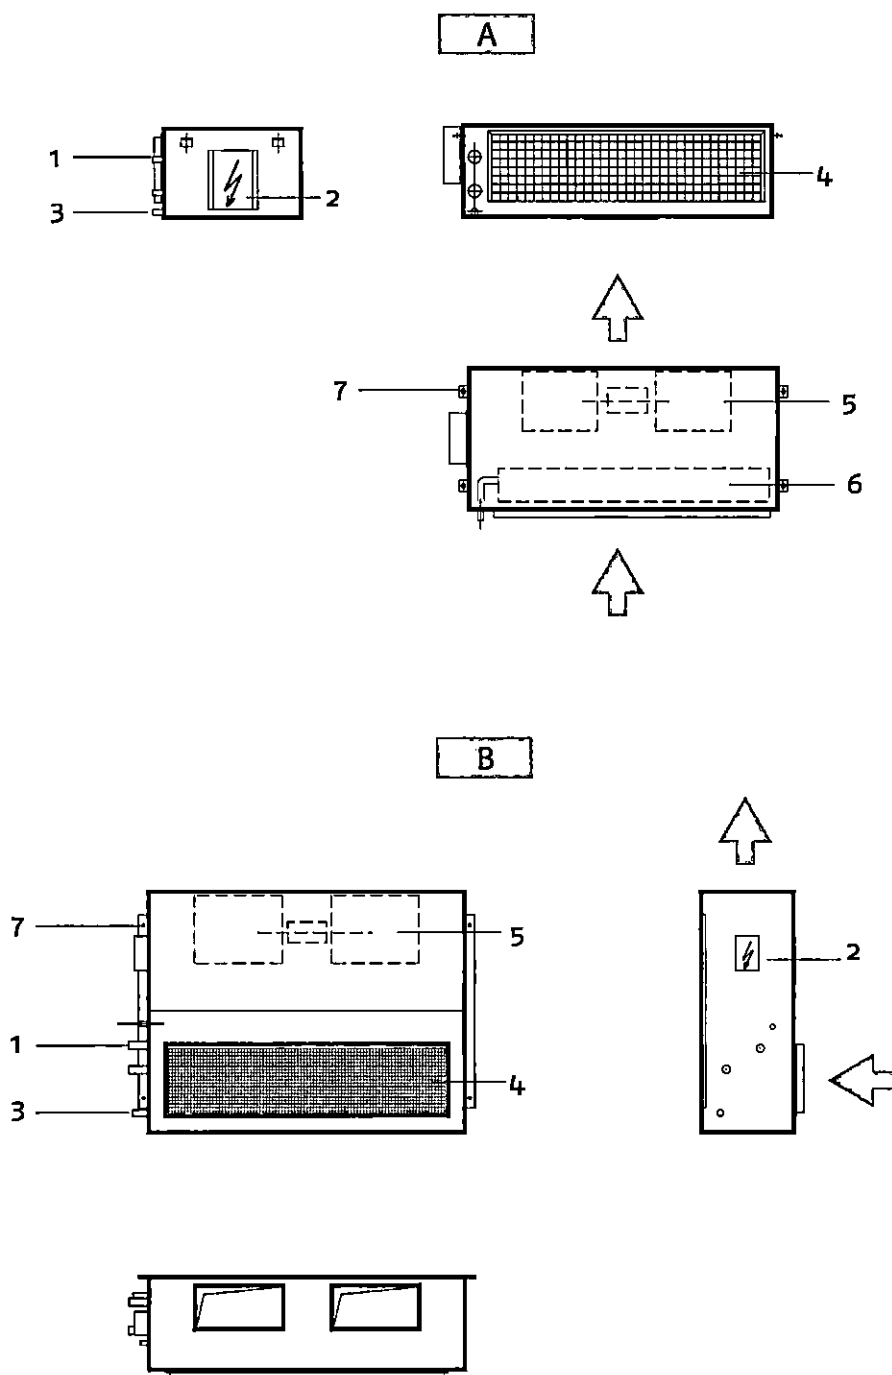

7 Dati tecnici

7 Technical specifications

Modello / Model		09	15	17	21	24	36	43
Caratteristiche aerauliche / Air features								
Portata aria nominale / Nominal air flow	m³/h	930	1500	1600	2050	2400	3600	4200
Pressione statica utile / Available static pressure (1)	Pa	78	90	73	102	94	99	88
Livello sonoro / Noise level (2)	dB (A)	50	51	52	55	55	58	58
Ventilatore / Fan								
Potenza assorbita massima / Maximum power input	W	195	299	302	430	430	750	950
Corrente massima assorbita / Maximum current consumption	A	0,9	1,49	1,49	1,95	1,95	3,9	5,0
Numero velocità / Speed number	n°	3	3'	3	3	3	3	3
Alimentazione elettrica / Power supply	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Batteria ad acqua / Water heat exchanger								
Ranghi / Fins	n°	3	3	4	3	3	3	4
Prestazioni in raffreddamento / Cooling performance (3)								
Capacità nominale / Nominal capacity	kW	4,60	7,45	9,07	10,50	13,10	15,70	20,70
Portata acqua / Water flow	m³/h	0,72	1,20	1,55	1,60	1,90	2,60	3,60
Perdita di carico lato acqua / Water pressure drop	kPa	16	19	21	17	21	22	26
Prestazioni in riscaldamento / Heating performance (4)								
Capacità nominale / Nominal capacity	kW	9,80	15,50	19,70	21,60	25,90	35,50	46,30
Portata acqua / Water flow	m³/h	0,88	1,40	1,76	1,90	2,30	3,20	4,20
Perdita di carico lato acqua / Water pressure drop	kPa	13	19	21	18	22	22	25

(1) Valori riferiti alla portata d'aria nominale.

(2) Livello di pressione sonora: valori riferiti a 1,5 metri dall'aspirazione della macchina in campo libero. Il livello di rumore operativo generalmente si discosta dai valori indicati a seconda delle condizioni di funzionamento, del rumore riflesso e del rumore periferico.

(3) Condizioni nominali raffreddamento:

- aria Ingresso: 26°C BS, UR 50 %
- acqua Ingresso / uscita: 7 / 12 °C

(4) Condizioni nominali riscaldamento:

- aria Ingresso: 20°C
- acqua Ingresso / uscita: 70 / 60 °C

(1) Values referred to nominal air flow.

(2) Sound pressure level: values referred to 1.5 metres from the unit's intake in a free field. Operating noise levels deviate from declared levels on the basis of operating conditions, reflected emissions and peripheral noise.

(3) Nominal cooling conditions:

- air in: 26 °C DB, RH 50 %
- water in/out: 7 / 12 °C


(4) Nominal heating conditions:

- air in: 20 °C
- water in/out: 70 / 60 °C

Aerotermino ad acqua

SERIE NUOVO ACU

**ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO,
PER L'INSTALLATORE E PER IL SERVIZIO TECNICO**

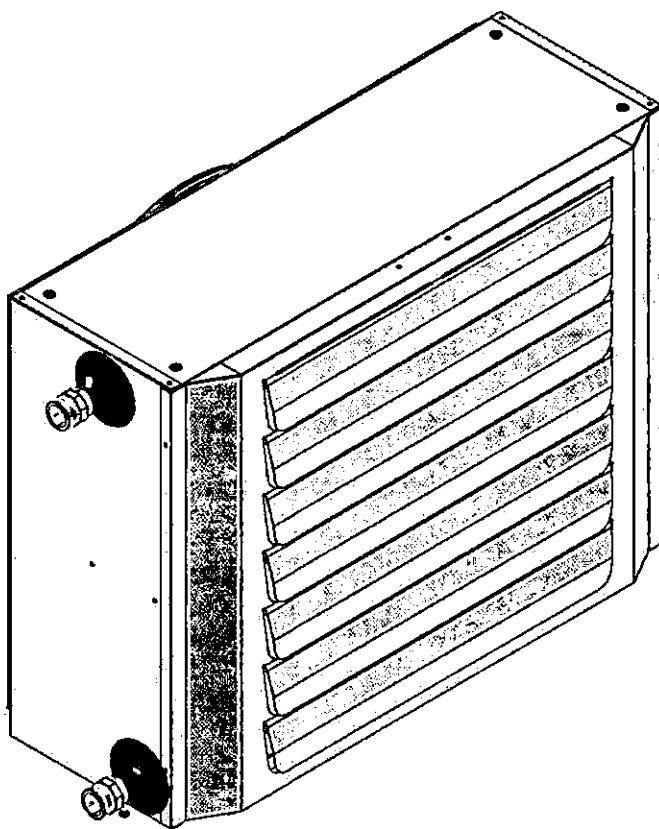

IT

RIELLO

IDENTIFICAZIONE

Gli aerotermini ad acqua sono identificabili attraverso :


- Targhetta DATI TECNICI che riporta i principali dati tecnico – prestazionali posizionata sul retro dell'apparecchio.




In caso di suo danneggiamento o smarrimento richiederne un duplicato al Servizio Tecnico Autorizzato.

IDENTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE		CE
AEROTERMO AD ACQUA		
Modello		
Codice		
Numero matricola		
Anno di costruzione		
Potenza termica ⁽¹⁾	kW	
Portata aria max	m ³ /h	
Alimentazione elettrica	V – 50 Hz	
Potenza elettrica max	W	
Corrente elettrica max	A	
Grado di protezione	IP	
Pressione max esercizio	10 bar	

(1) Acqua 85-70°C, Aria 15°C, U.R. 50%

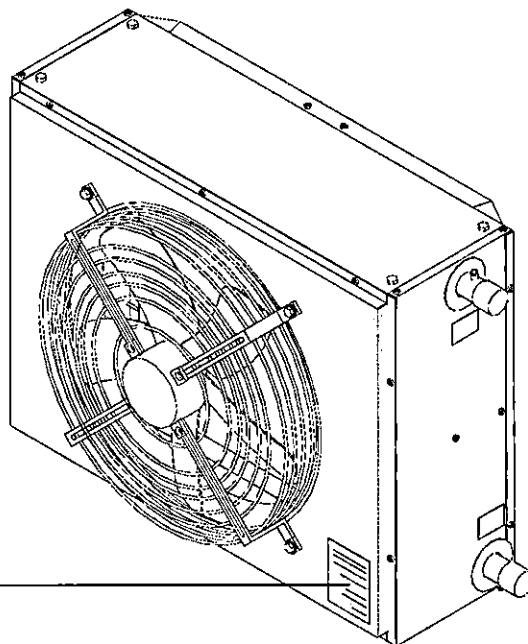


DIMENSIONI E PESI

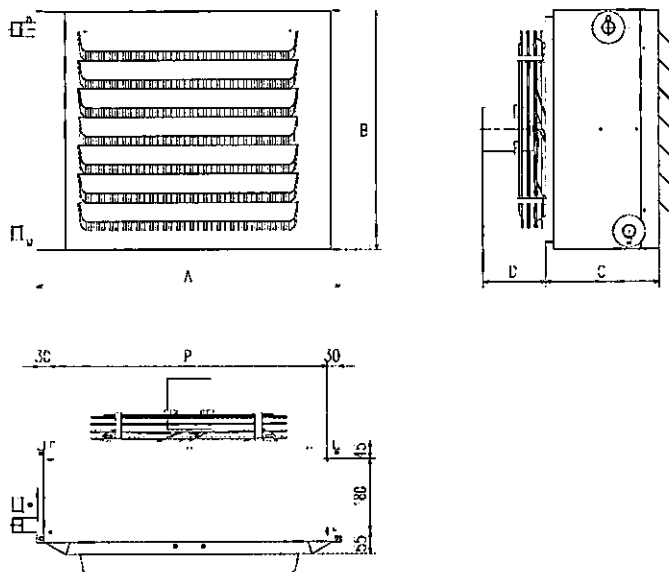


TIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A	555		605		655		705		755		805		855		1.205		1.405		mm
B	390		440		490		540		590		640		690		690		690		mm
C										280									mm
D	90			116					122				172		162		172		mm
P	489		539		589		639		689		739		789			1139			mm
Peso	14	15	16	18	19	21	23	24	25	28	29	32	40	43	58	63	70	76	Kg

STRUTTURA

Struttura Apparecchi Tipo 1 + 14

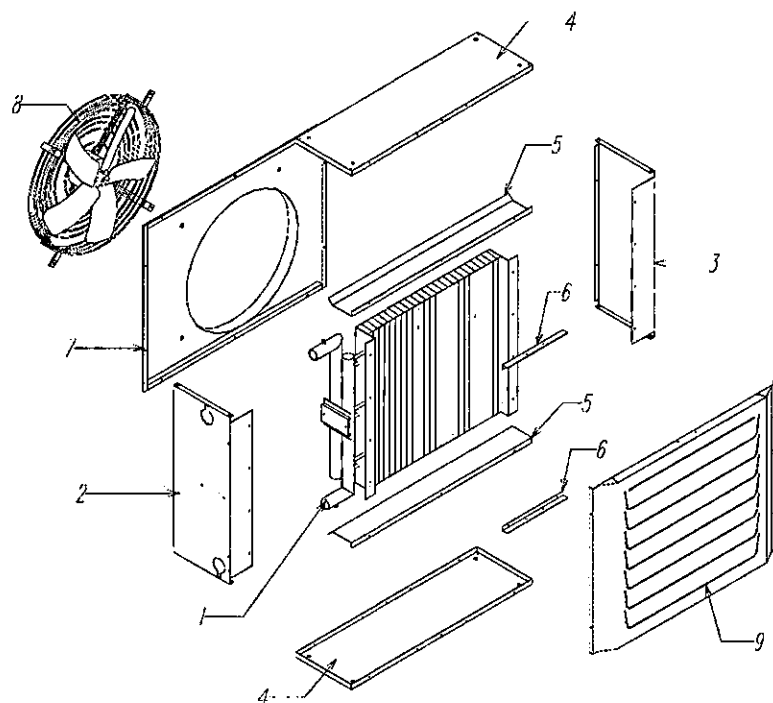

Struttura Apparecchi Tipo 15 + 18

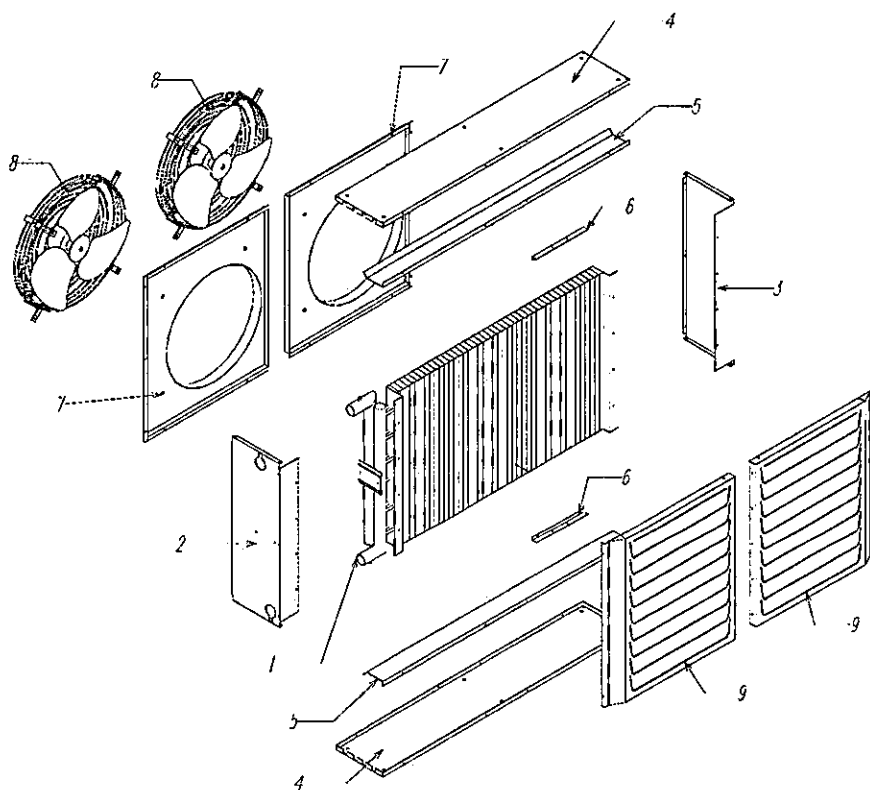

1. Scambiatore acqua – aria
2. Pannello laterale sx
3. Pannello laterale dx
4. Pannello superiore – inferiore
5. Elemento interno

6. Elemento di fissaggio
7. Pannello di fissaggio
8. Elettroventilatore/i
9. Pannello bocchetta di mandata


DATI TECNICI

TABELLA DATI TECNICI GENERALI

(Con motori marca Hidria – Rpm)

TIPO	POTERIZZAZIONE (1)		RANGH	VENTILATORE Q.tà		RPM	PORTATA AREA	DISTANZA DI LANCIO	TEMPERATURA MANTATA ARIA(1)	AP LATO ACQUA	PORTATA ACQUA	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	GRADO PROTEZIONE	POTENZA ELETTRICA TOTALE	CORRENTE ELETTRICA MAX	INTELLOPRESSIONE SONDRAQ		
	(kW)	(kcal/h)		(N°)	(mm)		(m³/h)	(m)	(°C)	(kPa)	(litri/h)					Max	Med	Min
1	13,3	11450	2	1	300	1400 - 900 - 700 (3)	1750	22	38	26	785	MONOFASE 230V - 50Hz	55	74	0,34	50	47	41
2	17,3	14900	3	1	300		1550	17	47	20	1020		55	74	0,34	50	47	41
3	17,7	15250	2	1	315		2450	25	36	17	1044		55	86	0,38	51	47	45
4	23,8	20450	3	1	315		2300	19	45	20	1401		55	86	0,38	51	47	45
5	22,0	18950	2	1	330		2800	31	38	30	1296		54	120	0,55	52	50	43
6	28,5	24550	3	1	330		2550	25	47	17	1680		54	120	0,55	52	50	43
7	27,4	23550	2	1	350		3600	31	37	24	1612		54	130	0,60	53	49	43
8	35,4	31300	3	1	350		3400	25	46	19	2141		54	130	0,60	53	49	43
9	31,9	27400	2	1	400		3950	32	39	20	1876		55	200	0,90	53	49	43
10	42,7	36750	3	1	400		3900	24	47	13	2514		55	200	0,90	53	49	43
11	39,1	33600	2	1	420	900 - 700 (3)	5200	33	37	13	2300	TRIFASE 400 - 50Hz 3N	55	220	0,95	53	49	47
12	52,4	45100	3	1	420		4900	26	46	16	3086		55	220	0,95	53	49	47
13	47,4	40800	2	1	550		6700	39	36	14	2793		55	305	0,7	52	-	46
14	63,0	54150	3	1	550		6200	37	45	12	3707		55	305	0,7	52	-	46
15	67,7	58200	2	2	450		8500	38	38	11	3985		55	240	0,56	54	-	49
16	87,8	75550	3	2	450		7700	32	48	9	5173		55	240	0,56	54	-	49
17	88,8	76400	2	2	550		12550	40	36	21	5229		55	610	1,40	53	-	48
18	114,9	98800	3	2	550		10900	38	46	17	6764		55	610	1,40	53	-	48

SCHEMA MISURA LIVELLO SONORO IN CAMPO LIBERO:

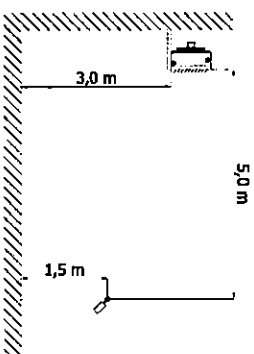

(1) Dato riferito alle seguenti condizioni :

- Temperatura acqua 85-70 °C
- Temperatura aria 15 °C

- U.R. 50%

- Pressione atmosferica 1013 mbar
- Massima velocità del ventilatore

(2) Dato riferito alle seguenti condizioni :

- Campo libero

- Massima velocità del ventilatore

- Apparecchio installato su parete a 3 m di altezza dal suolo e pressione sonora misurata a 5 m frontalmente.

(3) Variazione di giri ottenibile mediante utilizzo di appositi accessori (fornibili come optional). Il valore di numero di giri è medio in quanto variabile nei vari modelli.

ITAT s.r.l.

Amm. Unico ARMANDO TOMAI

Via CHIESA, 6 - 74026 - PULSANO (TA)

Tel. 5339611 - 3920170962

P. Iva 02704060736

IMPIANTI TERMIDRICI - ARIA CONDIZIONATA - RISTRUTTURAZIONI - CANALIZZAZIONI - METALMECCANICA - PITTURAZIONI - ISOLAMENTI TERMICI

Spett. AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI
657,
TARANTO 74121.

OGGETTO: preventivo di spesa.

Vi presentiamo la ns. migliore offerta per la fornitura e l'installazione di impianto di climatizzazione, pertanto ne segue la descrizione dei lavori con i rispettivi importi:

- Installazione di N. 1 termoconvettore marca Riello.

Nello specifico:

Modello:FCU 43 N.

Potenza termica: 46.3 kw.

Portata aria: 4200.

Sarà di nostra competenza anche l'installazione delle valvola di chiusura/apertura del componente ed il collegamento alla rete elettrica per il termoconvettore.

L'importo per il suddetto lavoro è pari a € 1.800,00 PIU IVA

Modalità di pagamento : Da definire

L'intera opera ed il materiale utilizzato per la realizzazione dei lavori sopra elencati saranno conformi alla Legge 46/1990.

La ditta I.T.A.T. a lavoro ultimato provvederà al rilascio della relativa certificazione,


In attesa di un cortese riscontro in merito alla presente e sicuri di avervi fatto cosa gradita porgiamo distinti saluti.

Per accettazione

Il cliente

La Ditta

Pulsano, lì 01/07/2019


ITAT S.p.A.
Via Chiesa, 6 - 74026 Pulsano (TA)
P.Iva: 02704060736

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA “

ICAT SL ” LAVORO: S 266/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. “Richiesta di preventivo” (punto “I” della procedura)			19929	29/4/19	SI
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto “III” della procedura)	OK	C	10518	09/12/19	SI
5. “Ordine di esecuzione dei lavori” (punto V della procedura)	OK	C	10588	09/12/19	
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. “Verbale di collaudo”, redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. “Verbale di verifica dei requisiti contrattuali” (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: ISTRUZIONI FANCOLECS					SI
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 106	Data fattura: 18/12/2019	Importo: €2.250,7 IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
---------------------	-------	------